




VISTA FRONTAL

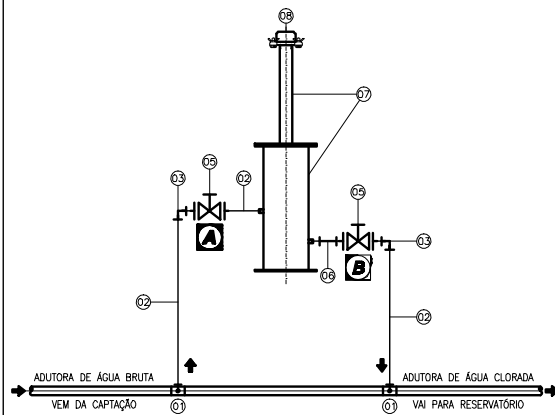

VISTA LATERAL

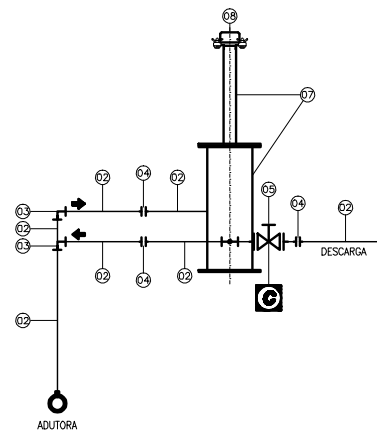

VISTA SUPERIOR

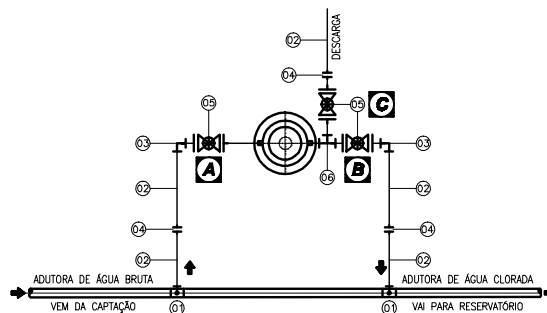

RECOMENDAÇÕES PARA OPERAÇÃO:

- OS REGISTROS "A" E "B" SÃO RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DA ÁGUA QUE PASSA PELO CLORADOR E DEVERÃO SER CALIBRADOS PARA CADA INSTALAÇÃO EM FUNÇÃO DO RESIDUAL DE CLORO LIVRE NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
- O REGISTRO "C" É UTILIZADO PARA REALIZAR A LIMPEZA DO CORPO DO CLORADOR, DEVENDO SER ABERTO PARA ESSA OPERAÇÃO JUNTAMENTE COM O REGISTRO "A", E COM O EQUIPAMENTO DE BOMBEIO FUNCIONANDO.
- OS REGISTROS "A", "B" E "C" DEVERÃO PERMANECER FECHADOS QUANDO O EQUIPAMENTO DE BOMBEIO NÃO ESTIVER EM OPERAÇÃO.
- CARREGAR/RECARREGAR O CLORADOR ATRAVÉS DA CÂMARA DE EROÇÃO, QUE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE LIMPA A CADA OPERAÇÃO, RETIRANDO-SE RESÍDUOS DE PASTILHA E LAVADO O SEU INTERIOR.
- AO RECARREGAR O EQUIPAMENTO VERIFICAR SUA ESTANQUEIDADE, CORRIGINDO-SE EVENTUAIS VASAMENTOS

QUADRO DE PEÇAS – CLORADOR

| N | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|----|--------------------------------|------------|
| 01 | COLAR DE TOMADA – DN X 3/4" | 02 |
| 02 | TUBO PVC – JR – Ø 3/4" | VAR. |
| 03 | JOELHO 90 PVC – JR – Ø 3/4" | 04 |
| 04 | UNIÃO ASSENTO PLANO – PVC | 03 |
| 05 | REGISTRO ESFERA – PVC – Ø 3/4" | 03 |
| 06 | TÊ PVC – JR – Ø 3/4" | 01 |
| 07 | CORPO – CLORADOR DE PASTILHAS | 01 |
| 08 | CÂMARA DE EROÇÃO – PASTILHAS | 01 |



ASSUNTO:
 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS
 DETALHE BARRILETES
 DISCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS – PEÇAS – CONEXÕES

DATA:
 junho/2007
 DESENHO:
 -

REVISÃO:
 0
 REFERÊNCIA:
 DE_CP4010
 PRANCHA:
 02/02